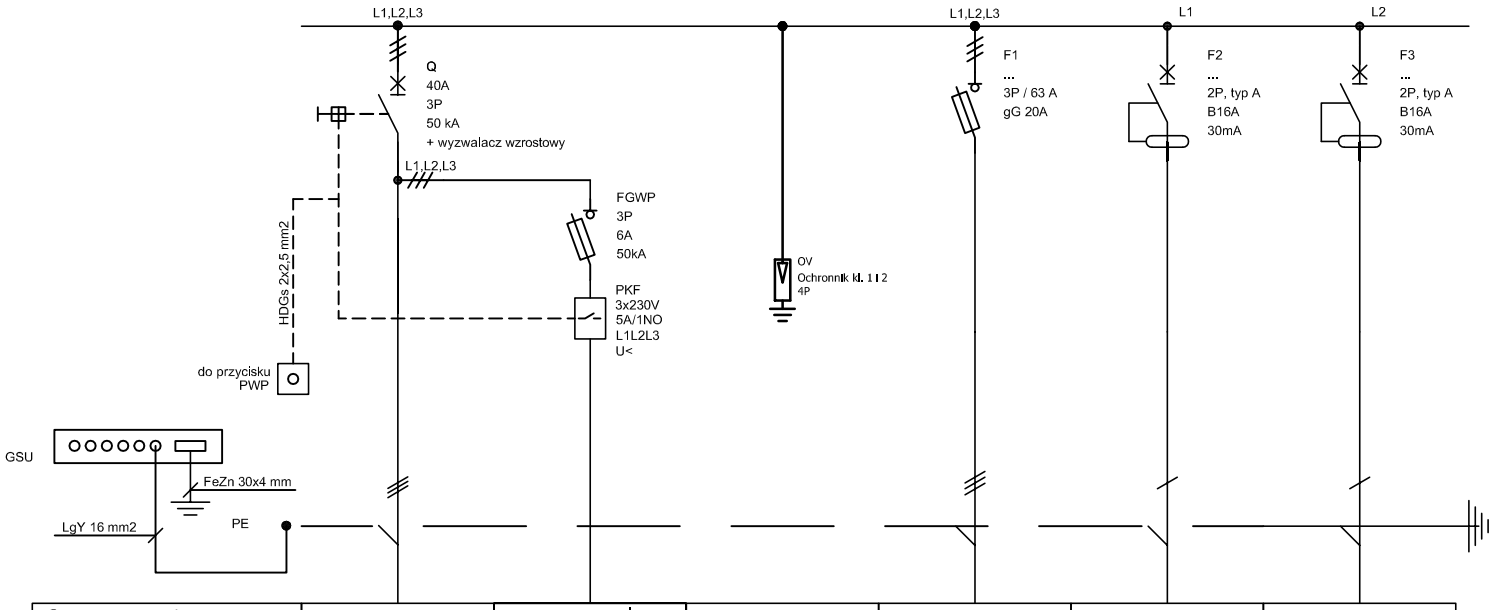

ark. 2

Oznaczenie zabezpieczenia	Q	FWPPOŻ	OV	F1	F2	F3
Oznaczenie obowdu	.		.	D01	G01	OZ
Nazwa odbioru	Zasilanie ze złacza Energa-Operator S.A ZKP (moc do 40 kW)	Zabezpieczenie wyłacznika P.POŻ. + PKZ - przekaźnik kontroli faz	Ochrona odgromowa (klasa 1 i 2)	Wypust 400 V AC obwód D01 szafa dźwigu	Wypust 230 V AC obwód G01 grzejnik w podszybiu	Wypust 230 V AC obwód OZ ośw. zewnętrzne nad wejściem oraz oświetlenie zodiaku
Typ kabla/przewodu	YKYżo 5x16		.	FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 5x 6RE	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5

UKŁAD SIECI TN-S

INWESTOR

POWIAT BRANIEWSKI
ul. Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

WYKONAWCA

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BRANIEWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY Z MONTAŻEM DŹWIGU OSOBOWEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO W GRANICACH DZIAŁEK EWID. nr 251/12, 251/13, 251/14 oraz 251/8 obręb 0004 Braniewo

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT ZASADNICZY I ELEWACJA ROZDZIELNICY RD

Opracował	Adam Rajkowski	Uprawnienia	WKP/0188/PWOE/09
Projektował	Adam Rajkowski	Uprawnienia	WKP/0188/PWOE/09
Sprawdził	Andrzej Michalski	Uprawnienia	WKP/0129/POOE/06
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY	
DATA	26.10.2021		

Podpis

Arkusz 1/2

Nr rys. E-05